

EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Bauvorhaben der sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
 aufgrund der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
 aufgrund der Fremdüberwachung für Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau gemäß TL BuB E-StB
 aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: ProStein GmbH & Co. KG
 Stolpener Straße 15
 01877 Bischofswerda

Reg.-Nr.:
94

Werk: Friedrichswalde

Gesteinsart: natürliche Gesteinskörnung/
Diabas

Prüfstelle: TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden
NB1535

Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 01/ 08 22 02/ 62 22 03/ 16 22 vom: 30.09.2022
 02/ 61 22 02/ 70 22 Verlängerungsantrag vom 14.03.2023

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 0/5, 0/8, 2/5, 2/8, 2/16, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32, 0/32, 0/45, 0/56

Probenahme durch: die Prüfstelle am: 19.08.2022
 im Beisein eines Vertreters des Lieferwerkes 08.09.2022

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:					
BB	X	BE	X (7)	SN	X
				ST	TH

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL BuB E-StB 20, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20	0/5 (2), 0/8 (2)	Bett-M (5)	Bett-M (5)
	0/5, 0/8	Fug-M (6)	Fug-M (6)
	11/16	AC T, AC B, AC D	AC T, AC TD, AC B, AC D
	2/5, 5/8, 8/11, 16/22	AC T, AC B, AC D, MA (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	2/8, 8/16, 16/32	(1)	
	22/32	AC T	AC T
gGK - Splittgemisch	2/16	AC T	AC T, AC TD
GKG - Brechkorngemische für Frostschutzschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (3)	FSS (3)
	0/32-UF3 (2), 0/45-UF3 (2)	FSS	FSS
GKG - Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	STS (4)	STS (4)
	STSUB 0/32-UF3 (2)	STSUB	-

PSV angegeben 48 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
 PSV angegeben 48 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Bemerkungen:

Die Eignungszuordnung vom 19.10.2022 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

- (1) Die Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen gemäß ZTV ING. Für diesen Einsatzbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 19.10.2023.

Diese Zuordnung verliert ihre Gültigkeit spätestens am 19.06.2023

Alkaliempfindlichkeitsklasse EI

- (2) unter Verwendung eines Natursandes 0/2 aus dem Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG (Liste SN Reg.-Nr.: 65)
 (3) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
 (4) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
 (5) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
 (6) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
 (7) gilt nicht für Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.


Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf

Tel.: 037207 832-233

E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

Hainichen, den 15.03.2023

Dr.-Ing. Lerch
 Bereichsleiter
 Straßenbautechnik/ Labor

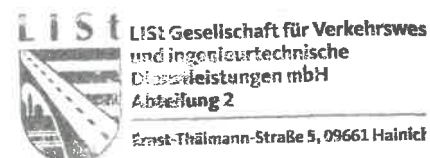

Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Erdbauwerke

BM	=	Bodenmaterial nach TL BuB E-StB 20
BMF	=	Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen nach TL BuB E-StB 20
RC	=	Rezyklierte Baustoffe nach TL BuB E-StB 20

Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Spittemastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den **BAU-ZERT e.V.**
Paradiesstraße 208
12526 Berlin
(nur Mitgliedsunternehmen)